


## Maltoserast im Detail

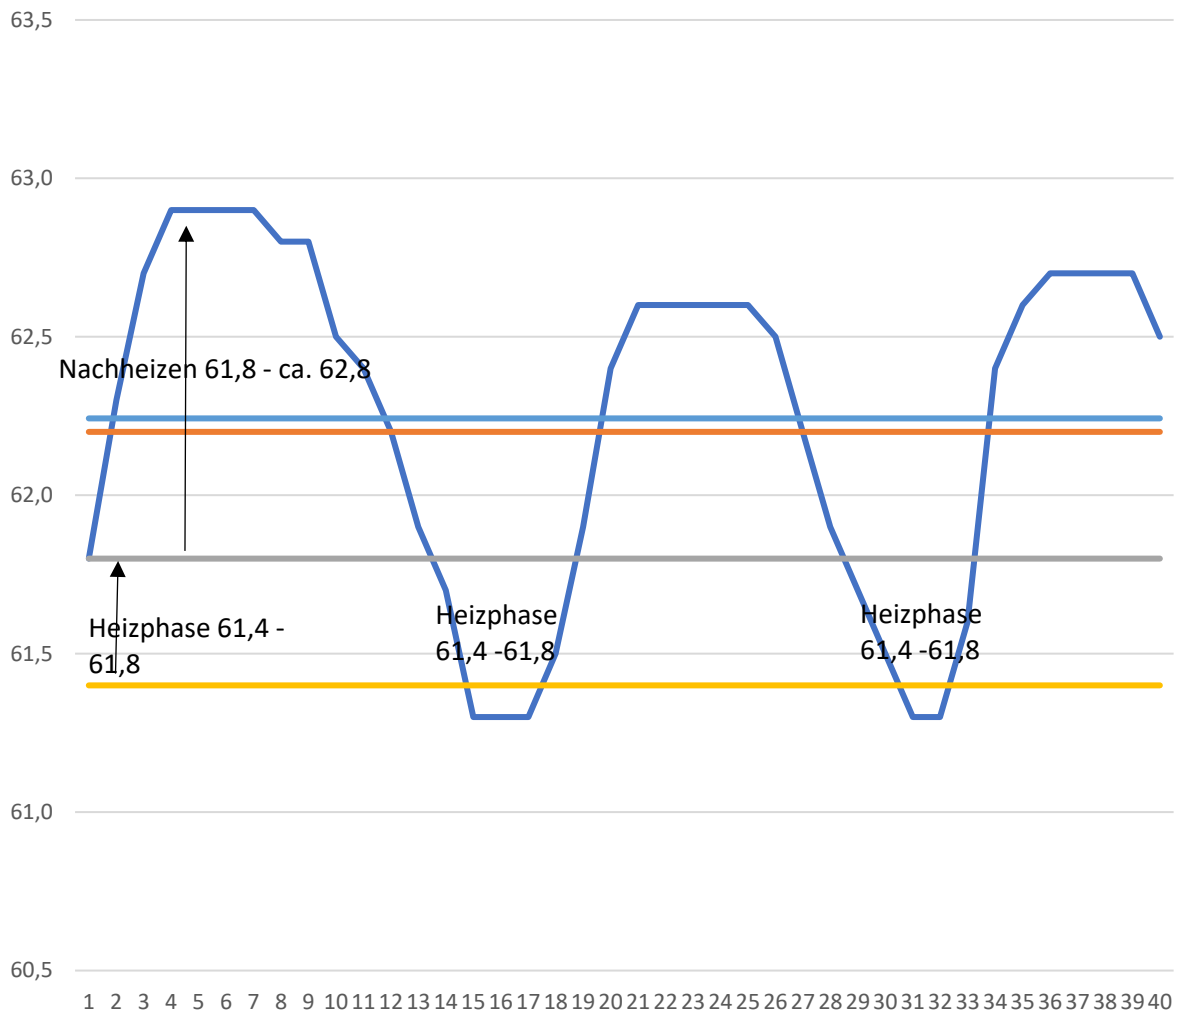

- Gemessener Wert
- Zielwert Maische (57,0 - 62,2 - 72,2)
- Heizung AUS Wert (dannh Nachheizen -> über 62,0° aus Restwärme)
- Heizung AN (Empfindlichkeit 0,4 Grad (HD Inkbird))
- Durchschnittswert Maische (62,25 Grad)

Wen es interessiert, die Daten ...

Zeit (Min)	Status Brauen	Heizungsstatus	Gemessener Wert	Zielwert Maische (57,0 - 62,2 - 72,2)	Heizung AUS Wert (dannh Nachheizen -> über 62,0° aus Restwärme)	Heizung AN (Empfindlichkeit 0,4 Grad (HD Inkbird))
1	Einmaischen	AN	56,6	57,0	56,6	56,2
2	Einmaischen	AN	53,9	57,0	56,6	56,2
3	Eiweißbrast	AN	53,6	57,0	56,6	56,2
4	Eiweißbrast	AN	53,9	57,0	56,6	56,2
5	Eiweißbrast	AN	54,3	57,0	56,6	56,2
6	Eiweißbrast	AN	54,8	57,0	56,6	56,2
7	Eiweißbrast	AN	55,5	57,0	56,6	56,2
8	Eiweißbrast	AUS	55,6	57,0	56,6	56,2
9	Eiweißbrast	Nachheizen	57,1	57,0	56,6	56,2
10	Eiweißbrast	Nachheizen	57,6	57,0	56,6	56,2
11	Eiweißbrast	Nachheizen	57,8	57,0	56,6	56,2
12	Eiweißbrast	Plateau	57,7	57,0	56,6	56,2
13	Eiweißbrast	Plateau	57,7	57,0	56,6	56,2
14	Eiweißbrast	Plateau	57,7	57,0	56,6	56,2
15	Eiweißbrast	Verlängerung wg. Neuprogrammierung Inkbird, die Zeit lief ausversehen schon bei Min 1 los (s. o.), dadurch wäre Eiweißbrast zu kurz geworden	57,7	57,0	56,6	56,2
16	Eiweißbrast		57,4	57,0	56,6	56,2
17	Eiweißbrast		57,2	57,0	56,6	56,2
18	Eiweißbrast		56,8	57,0	56,6	56,2
19	Eiweißbrast		56,8	57,0	56,6	56,2
20	Eiweißbrast		56,8	57,0	56,6	56,2
21	Eiweißbrast		56,7	57,0	56,6	56,2
22	Eiweißbrast		56,3	57,0	56,6	56,2
23	Eiweißbrast	AN,	56,2	57,0	56,6	56,2
24	Eiweißbrast	AN	56,1	57,0	56,6	56,2
25	Eiweißbrast	AN	56,2	57,0	56,6	56,2
26	Eiweißbrast	AUS bei 26:30	56,6	57,0	56,6	56,2
27	Eiweißbrast	Nachheizen	56,8	57,0	56,6	56,2
28	Eiweißbrast	Nachheizen	57,3	57,0	56,6	56,2
29	Eiweißbrast	Plateau	57,3	57,0	56,6	56,2
30	Eiweißbrast	Plateau	57,3	57,0	56,6	56,2
31	Eiweißbrast	Plateau	57,3	57,0	56,6	56,2
32	Aufheizen	AN	57,3	62,2	61,8	61,4
33	Aufheizen	AN	57,3	62,2	61,8	61,4
34	Aufheizen	AN	57,3	62,2	61,8	61,4
35	Aufheizen	AN	57,5	62,2	61,8	61,4
36	Aufheizen	AN	58,0	62,2	61,8	61,4
37	Aufheizen	AN	58,5	62,2	61,8	61,4
38	Aufheizen	AN	59,2	62,2	61,8	61,4
39	Aufheizen	AN	60,1	62,2	61,8	61,4
40	Aufheizen	AN	60,7	62,2	61,8	61,4
41	Aufheizen	AUS bei 41:30	61,8	62,2	61,8	61,4

42	Maltoserast	Nachheizen	62,3	62,2	61,8	61,4
43	Maltoserast	Nachheizen	62,7	62,2	61,8	61,4
44	Maltoserast	Nachheizen	62,9	62,2	61,8	61,4
45	Maltoserast	Plateau	62,9	62,2	61,8	61,4
46	Maltoserast	Plateau	62,9	62,2	61,8	61,4
47	Maltoserast	Plateau	62,9	62,2	61,8	61,4
48	Maltoserast		62,8	62,2	61,8	61,4
49	Maltoserast		62,8	62,2	61,8	61,4
50	Maltoserast		62,5	62,2	61,8	61,4
51	Maltoserast		62,4	62,2	61,8	61,4
52	Maltoserast		62,2	62,2	61,8	61,4
53	Maltoserast		61,9	62,2	61,8	61,4
54	Maltoserast		61,7	62,2	61,8	61,4
55	Maltoserast	AN	61,3	62,2	61,8	61,4
56	Maltoserast	AN	61,3	62,2	61,8	61,4
57	Maltoserast	AN	61,3	62,2	61,8	61,4
58	Maltoserast	AN	61,5	62,2	61,8	61,4
59	Maltoserast	AUS bei 61,8°	61,9	62,2	61,8	61,4
60	Maltoserast	Nachheizen	62,4	62,2	61,8	61,4
61	Maltoserast	Nachheizen	62,6	62,2	61,8	61,4
62	Maltoserast	Plateau	62,6	62,2	61,8	61,4
63	Maltoserast	Plateau	62,6	62,2	61,8	61,4
64	Maltoserast	Plateau	62,6	62,2	61,8	61,4
65	Maltoserast	Plateau	62,6	62,2	61,8	61,4
66	Maltoserast		62,5	62,2	61,8	61,4
67	Maltoserast		62,2	62,2	61,8	61,4
68	Maltoserast		61,9	62,2	61,8	61,4
69	Maltoserast		61,7	62,2	61,8	61,4
70	Maltoserast		61,5	62,2	61,8	61,4
71	Maltoserast	AN	61,3	62,2	61,8	61,4
72	Maltoserast	AN	61,3	62,2	61,8	61,4
73	Maltoserast	AN	61,6	62,2	61,8	61,4
74	Maltoserast	Nachheizen	62,4	62,2	61,8	61,4
75	Maltoserast	Nachheizen	62,6	62,2	61,8	61,4
76	Maltoserast	Nachheizen	62,7	62,2	61,8	61,4
77	Maltoserast	Plateau	62,7	62,2	61,8	61,4
78	Maltoserast	Plateau	62,7	62,2	61,8	61,4
79	Maltoserast	Plateau	62,7	62,2	61,8	61,4
80	Maltoserast		62,5	62,2	61,8	61,4
81	Aufheizen	AN	62,4	72,2	71,8	71,4
82	Aufheizen	AN	62,3	72,2	71,8	71,4
83	Aufheizen	AN	62,1	72,2	71,8	71,4
84	Aufheizen	AN	62,1	72,2	71,8	71,4
85	Aufheizen	AN	62,3	72,2	71,8	71,4
86	Aufheizen	AN	63,1	72,2	71,8	71,4
87	Aufheizen	AN	64,0	72,2	71,8	71,4

88	Aufheizen	AN	64,9	72,2	71,8	71,4
89	Aufheizen	AN	65,1	72,2	71,8	71,4
90	Aufheizen	AN	66,1	72,2	71,8	71,4
91	Aufheizen	AN	66,5	72,2	71,8	71,4
92	Aufheizen	AN	67,3	72,2	71,8	71,4
93	Aufheizen	AN	68,0	72,2	71,8	71,4
94	Aufheizen	AN	68,7	72,2	71,8	71,4
95	Aufheizen	AN	69,5	72,2	71,8	71,4
96	Verzuckerung	AN	70,1	72,2	71,8	71,4
97	Verzuckerung	AN	70,7	72,2	71,8	71,4
98	Verzuckerung	AN	71,4	72,2	71,8	71,4
99	Verzuckerung	AUS bei 96:30	72,2	72,2	71,8	71,4
100	Verzuckerung	Nachheizen	72,2	72,2	71,8	71,4
101	Verzuckerung	Nachheizen	72,3	72,2	71,8	71,4
102	Verzuckerung	Plateau	72,3	72,2	71,8	71,4
103	Verzuckerung	Plateau	72,3	72,2	71,8	71,4
104	Verzuckerung		72,2	72,2	71,8	71,4
105	Verzuckerung		72,0	72,2	71,8	71,4
106	Verzuckerung		71,5	72,2	71,8	71,4
107	Verzuckerung	AN bei 71,4°	71,3	72,2	71,8	71,4
108	Verzuckerung	AN	71,0	72,2	71,8	71,4
109	Verzuckerung	AN	71,0	72,2	71,8	71,4
110	Verzuckerung	AN	71,1	72,2	71,8	71,4
111	Verzuckerung	AN	71,4	72,2	71,8	71,4
112	Verzuckerung	AUS bei 71,8°	71,8	72,2	71,8	71,4
113	Verzuckerung		72,3	72,2	71,8	71,4
114	Verzuckerung		72,3	72,2	71,8	71,4
115	Aufheizen	AN	72,4	78,0	77,8	77,8
116	Aufheizen	AN	72,7	78,0	77,8	77,8
117	Aufheizen	AN	73,3	78,0	77,8	77,8
118	Aufheizen	AN	73,7	78,0	77,8	77,8
119	Aufheizen	AN	74,6	78,0	77,8	77,8
120	Aufheizen	AN	74,8	78,0	77,8	77,8
121	Aufheizen	AN	75,2	78,0	77,8	77,8
122	Aufheizen	AN	75,6	78,0	77,8	77,8
123	Aufheizen	AN	76,3	78,0	77,8	77,8
124	Aufheizen	AN	76,8	78,0	77,8	77,8
125	Aufheizen	AN	77,4	78,0	77,8	77,8
126	Aufheizen	AN	77,8	78,0	77,8	77,8
127	Aufheizen	AN	78,0	78,0	77,8	77,8
128	ENDE					